

KANAŁ KABLOWY	200	280
---------------	-----	-----

Uwaga

Zastosować tablicę licznikową uniwersalną, aby wziernik 1f i 3f był na tej samej wysokości

Dotyczy wszystkich ZELP-ów oprócz: ZELP 1/0; ZELP 8/3; ZELP 2/1

Legenda

----- ściana pomiędzy korytarzem a mieszkaniem


P1 - puszka D9045/PO HENSEL

P2 - puszka K9255/PO HENSEL




rozlącznik bezpiecznikowy

* przystosować do plombowania

+ przystosować do zamykania na wkładkę MASTER KEY



Zabezpieczenie przedlicznikowe

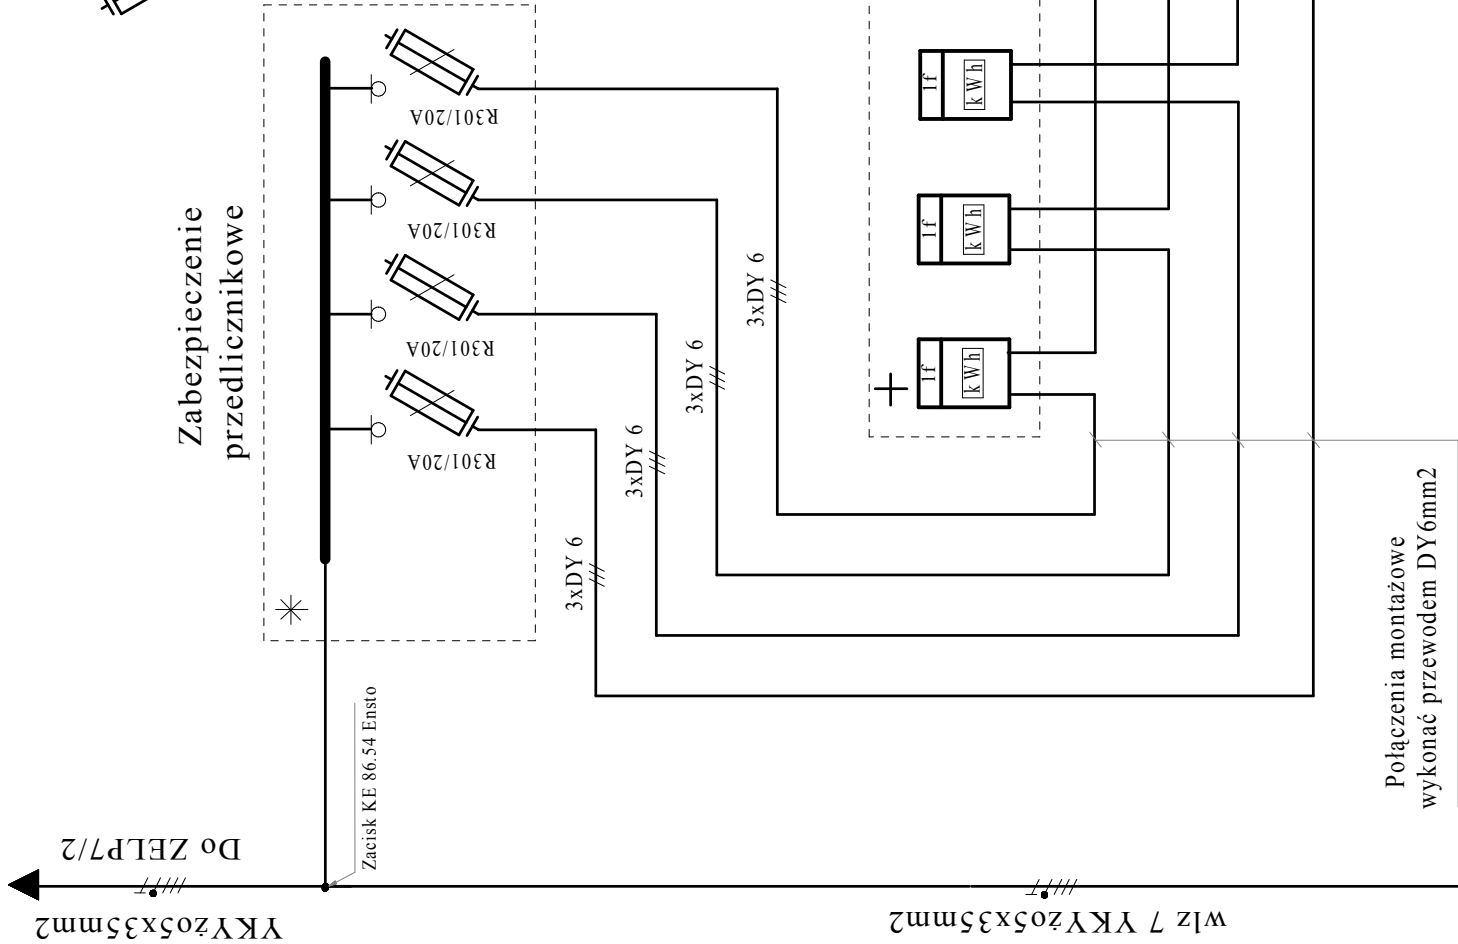

osłona przystosowana do plombowania

	Projektował:	mgr inż. Włodzimierz Fiks upr. proj.nr 48/90/WŁ	Branża elektryczna	
	TEMAT	Widok i schemat zasilania ZELP7/1 na piętrze I seg. K	PROJEKT: PW	
	OBIEKT	Budynek mieszkalny ul. Sowińskiego 19 Katowice	SKALA:	
	INWESTOR	Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65	Numer rysunku: 3	